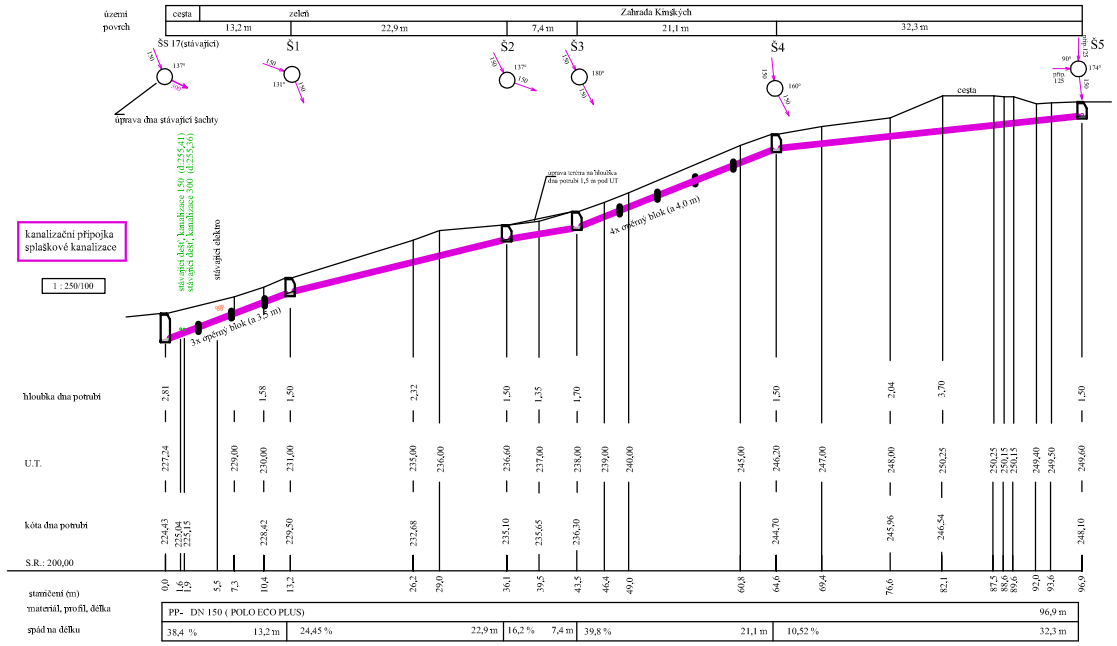

VZOROVÉ ULOŽENÍ PP POTRUBÍ



výkopy přesahující hloubku 1, 5 m budou paženy přiloženým pažením v celé hloubce výkopu

polypropylenové kanalizační potrubí s dlouhými hrdly pro uložení do země POLO- ECO PLUS (f. POLOPLAST)

PP 150 ..... 96,9 m

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - vytýčení

	Y	X
Šstáváj.	744621,10	1043936,20
Š1	744625,914	1043923,913
Š2	744647,435	1043916,170
Š3	744650,766	1043909,571
Š4	744660,272	1043890,739
Š5	744664,003	1043858,656

UPOZORNĚNÍ
Zábres inž. sítí v trase kanalizace (vodovodu) je informativní a to v rozsahu známých a zjištěných skutečností. Nefunkční křižující sítě budou zrušeny, ostatní případné kolize se sítěmi ve funkci budou řešeny přeložkami, případně přizpůsobením trasy

Dokumentace pro výběr dodavatele **I - S.O.38-7**

Ing.arch. Magdalena Dandová Petra Bezruče 25/925 182 00 Praha 8	akce	**Obnova zahrady Klnských v Praze 5** **Dětské hřiště_II a obnova jeho okolí**	část
objednatel		Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, Praha 1	
autorský návrh		Ing.arch. M.Dandová, Ing.arch. J.Kosnar	
vedoucí projektant		Ing.arch. M.Dandová	
projektant profese		Ing.L.Vodičková	
stupeň PD	dokumentace pro provedení stavby	část PD **Přípojka splaškové kanalizace**	formáty 5 A4
datum	03 / 2008	obsah **Podélný profil** **Vzorové uložení potrubí**	č.v. 03
měřítko	1 : 250		