


OXID DUSIČITÝ


maximální hodinové koncentrace

Stav s posuzovanou změnou


Výkres 5

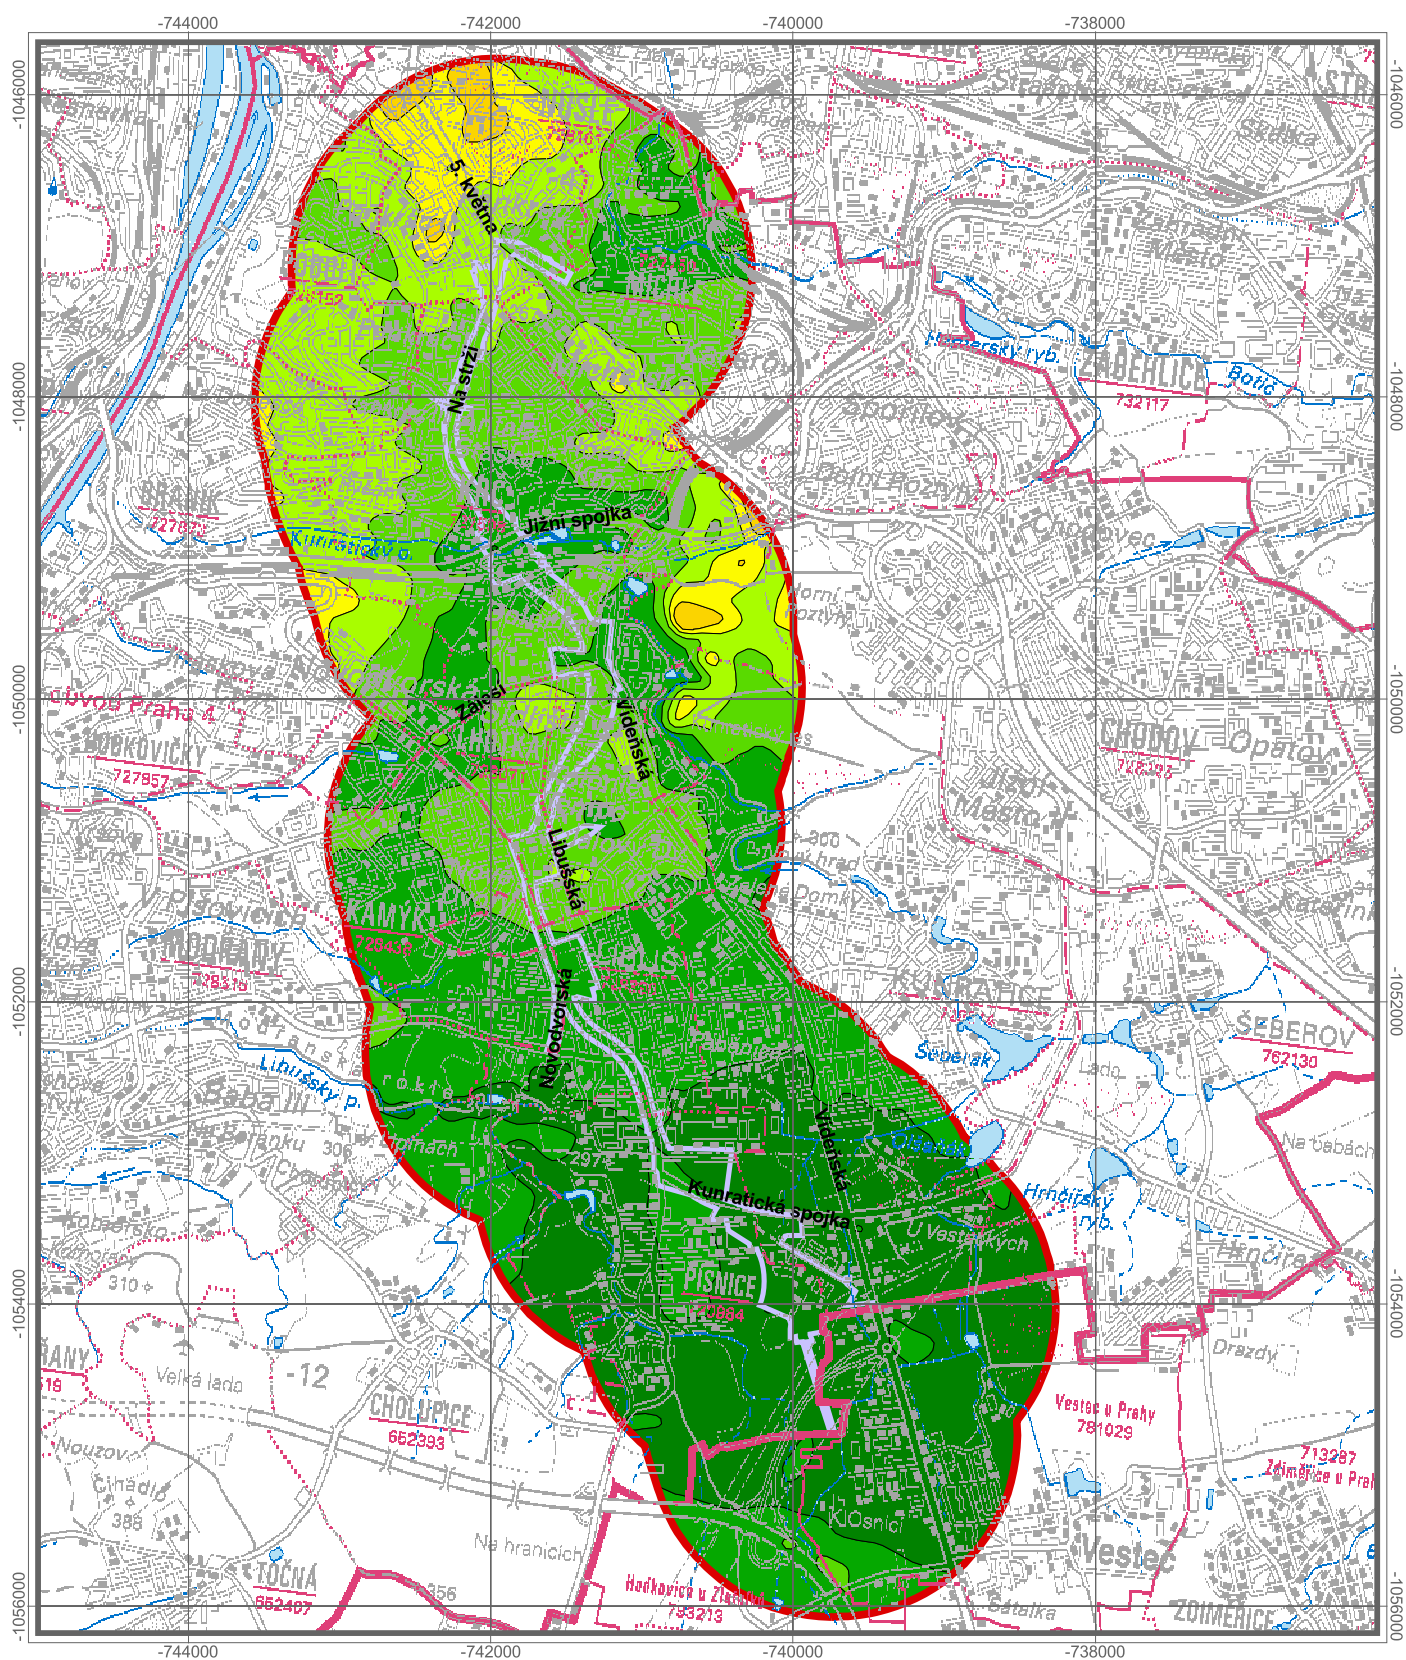

IHK NO₂ (µg.m⁻³)
Imisní limit - 200 µg.m⁻³



— vymezení změny Z 2440/00
— vymezení imisně hodnoceného území

NÁZEV PROJEKTU	Vyhodnocení vlivů CVZ platného ÚP SÚ hl. m. Prahy č. Z 2440/00 na udržitelný rozvoj území Rozptylová studie
ZADAL	EKOLA group, spol. s r.o.
ZPRACOVAL	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. 
DATUM	09 - 2019
MĚŘÍTKO	1 : 50 000